

시험 성적서

의뢰자 : 삼화페인트공업(주)

주소 : 경기 안산시 단원구 성곡동 677

접수번호 : K217-08-00022

발급일자 : 2008-06-23

용도 : 품질관리용

쪽번호 : 1/3

의뢰자제시시료명 : 나노폭시 500

STYLE NO. : (1)

2008-06-02일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시험항목

시험결과

(01) 항균력 (필름밀착법, JIS Z 2801:2000) : 세균수/ml, 항균활성치: log

	BLANK	#1
균주1 : 초기균수	1.8 x 10 ⁵	1.8 x 10 ⁵
24시간후	6.2 x 10 ⁵	<10
항균활성치	---	4.8
균주2 : 초기균수	1.1 x 10 ⁵	1.1 x 10 ⁵
24시간후	1.3 x 10 ⁷	<10
항균활성치	---	6.1

주) 표준필름 : Stomacher 400 POLY-BAG
 시험조건 : 시험균액을 (35±1)℃, RH 90% 에서 24시간 정치 배양후 균수 측정.
 사용공시균주 : 균주1 - Staphylococcus aureus ATCC 6538P.
 균주2 - Escherichia coli ATCC 8739.
 항균효과 : 항균활성치 2.0 log이상
 별첨 사진 참조

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


FITI시험연구원장



접 수 번 호 : K217-08-00022

쪽 번 호 : 2 OF 3

- 항균력 시험사진 : 균주1 : BLANK -

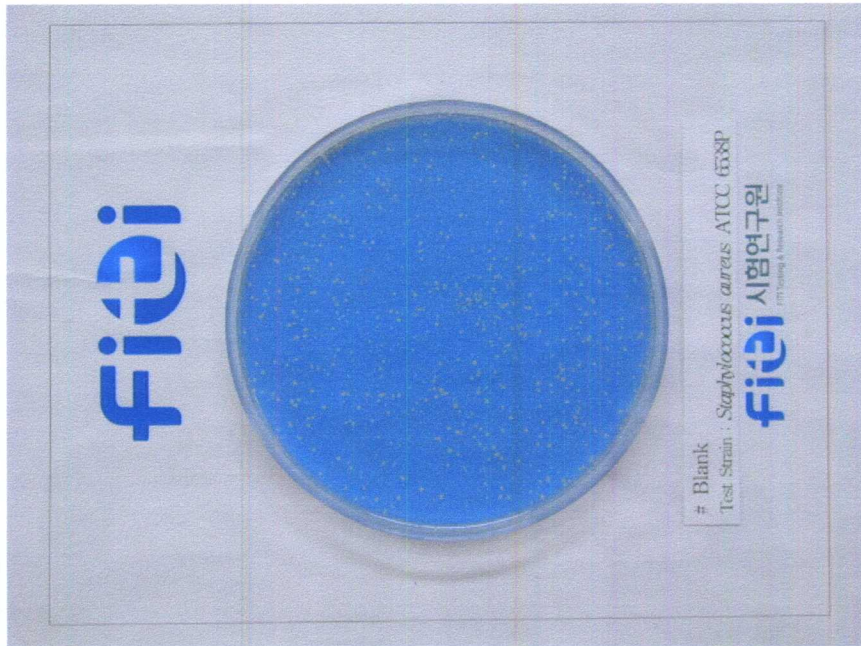

- 항균력 시험사진 : 균주1 : #1 -

